


SALA DE MANIPULAÇÃO DEDICADA - RDC21/09

PERFEITA ADEQUAÇÃO DA RDC 21/09

Descrição

Para cumprir as boas práticas de manipulação de hormônios, antibióticos, citostáticos as farmácias devem possuir salas de manipulação dedicadas para a manipulação de cada uma das três classes terapêuticas.

Tais salas ou locais devem possuir pressão negativa em razão às áreas adjacentes, sendo projetadas de forma a impedir o lançamento de pós no laboratório ou no meio ambiente, evitando contaminação cruzada.

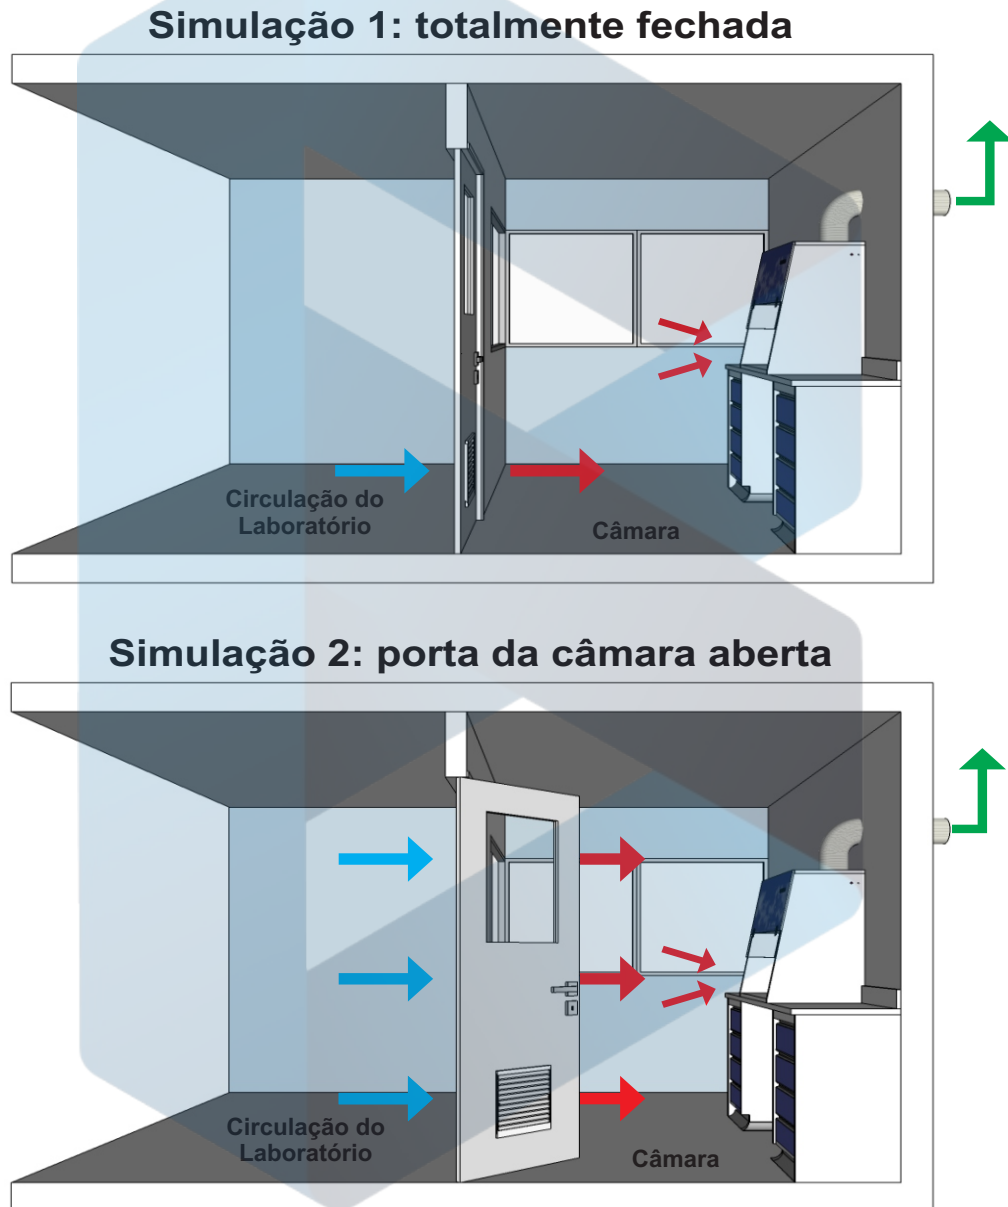

Equipamento desenvolvido para RDC 21/09

- 01 - Cabine de Segurança Biológica
- 02 - Cabine de Classes Especiais
- 03 - Cabine de Exaustão
- 04 - Grelhas de ventilação
- 05 - Manômetro

SALA DE MANIPULAÇÃO DEDICADA - RDC67/07


PERFEITA ADEQUAÇÃO DA RDC 67/07

Descrição


Para cumprir as boas práticas de manipulação de hormônios, antibióticos, citostáticos as farmácias devem possuir salas de manipulação dedicadas dotadas de antecâmara para a manipulação de cada uma das três classes terapêuticas.

Tais salas ou locais devem possuir pressão negativa em razão às áreas adjacentes, sendo projetadas de forma a impedir o lançamento de pós no laboratório ou no meio ambiente, evitando contaminação cruzada.


Simulação 1: totalmente fechada

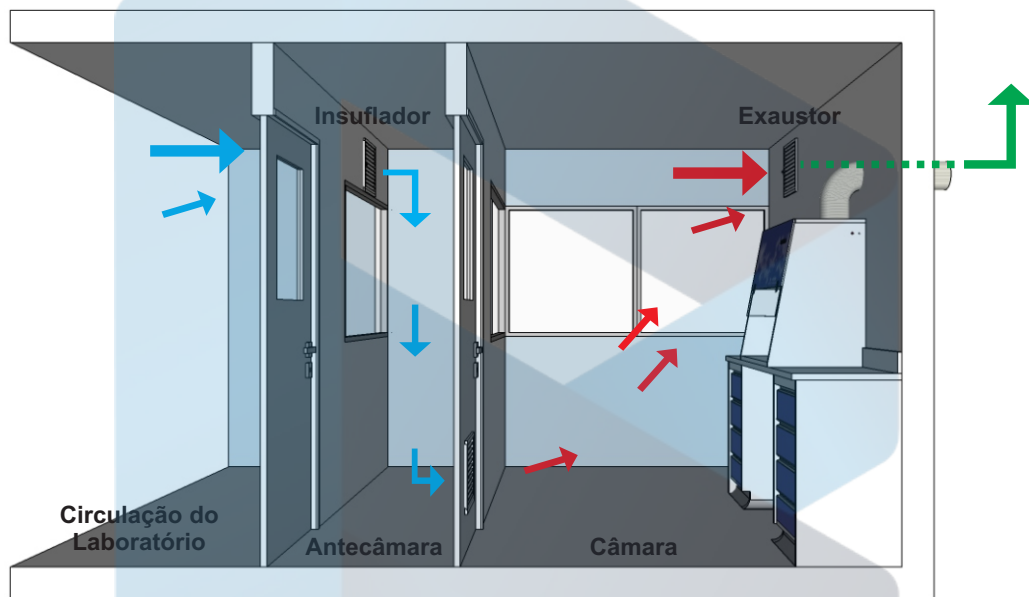

Simulação 2: porta antecâmara aberta

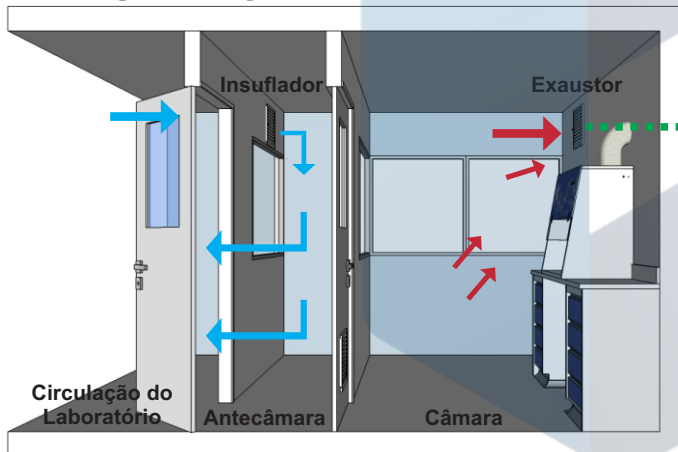

Simulação 3: porta câmara aberta

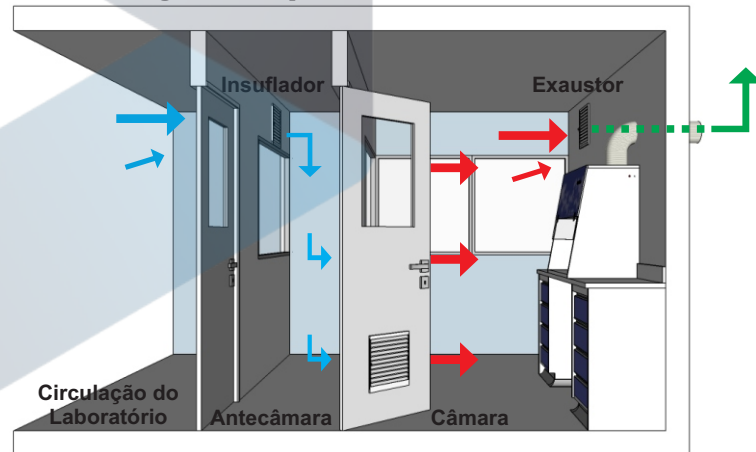

Equipamento desenvolvido para RDC 67/07

- 01 - Cabine de Segurança Biológica
- 02 - Cabine de Classes Especiais
- 03 - Cabine de Exaustão
- 04 - Grelhas de ventilação
- 05 - Manômetro
- 06 - Exaustor e Insuflador